
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Guia do Usuário dos Painéis de Controle Inteligentes

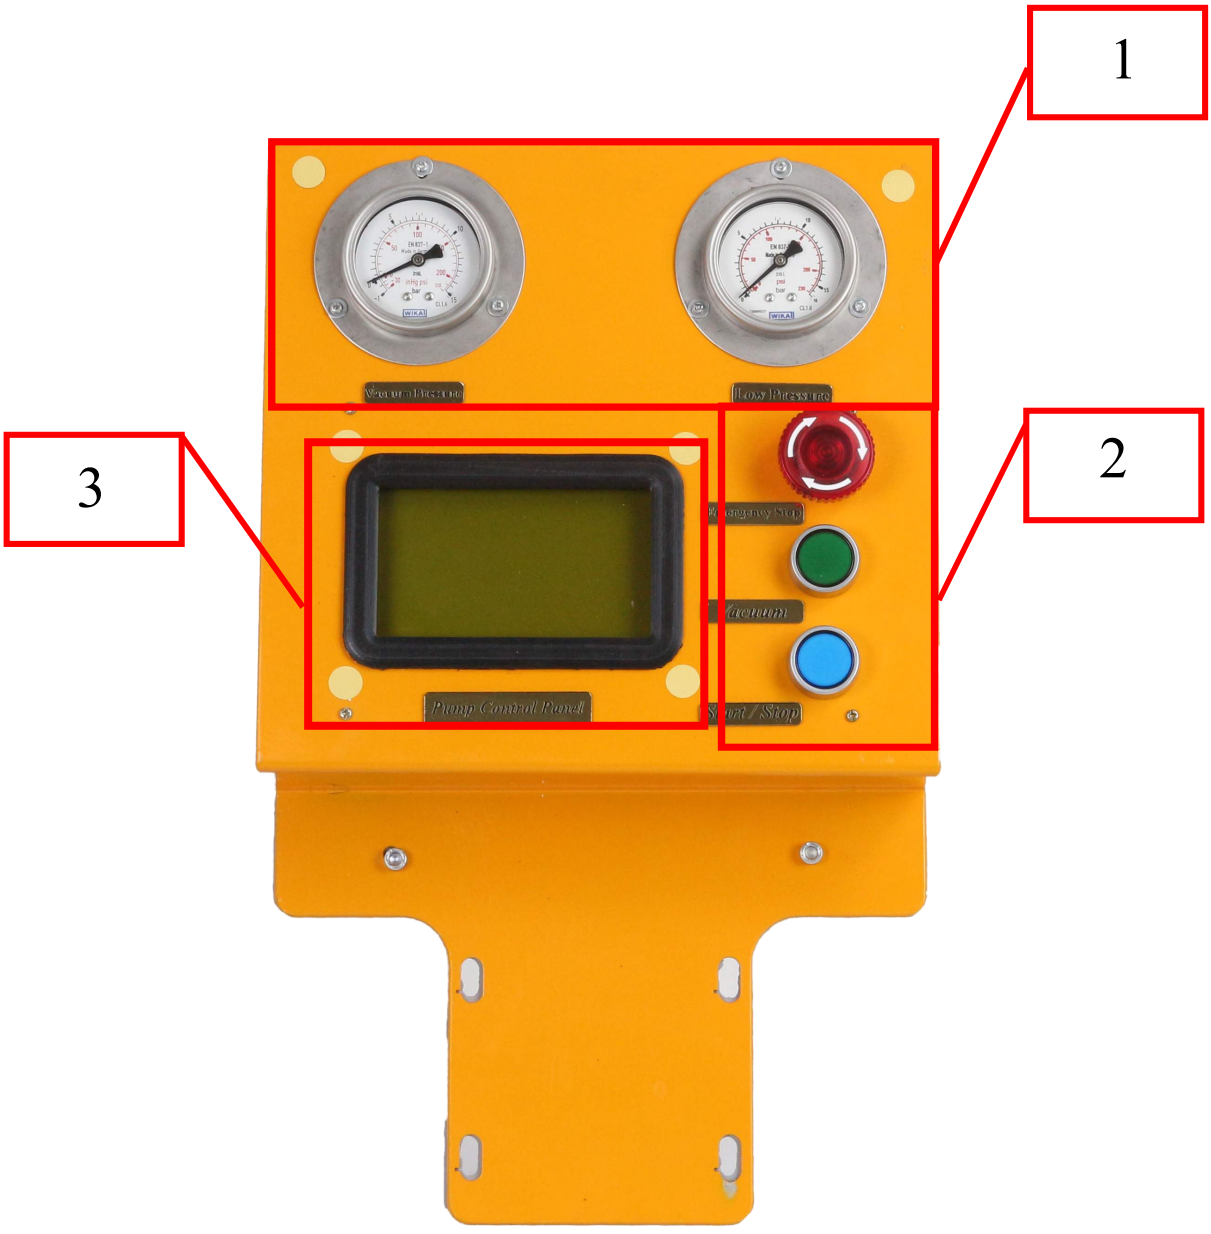

1) Manômetros: Nesta seção há 2 manômetros que indicam a pressão da bomba em 2 estágios. O primeiro indica a baixa pressão e o segundo, a pressão de vácuo.

As faixas de medição destes manômetros são:

- Baixa pressão: 0~25 bar
- Pressão de vácuo: -1~15 bar

2) Interruptores elétricos: Nesta seção há 3 interruptores e uma luz indicadora.

Todos os componentes estão descritos abaixo:

- Parada de Emergência: liga e desliga o display LCD e todos os interruptores.



- Alarme: a luz vermelha do interruptor de Parada de Emergência acende na partida e pisca para indicar avisos do sistema nas 2 condições descritas abaixo:
  - Quando o nível do tanque de água for inferior a
  - 20%. Quando a rotação ultrapassar 4000 rpm.

- Vácuo: ao pressionar esta tecla, inicia-se o modo de vácuo da bomba, que pode ser usado para aspirar água. Quando a pressão atingir 1 bar, a escorva é interrompida automaticamente.




- Partida/Parada: liga e desliga o display LCD e todos os interruptores.




3) LCD: Nesta seção é possível monitorar os seguintes parâmetros:

1. Tempo em que o painel está ligado.
2. Número de páginas de dados gravadas na memória.
3. Nível do tanque de água
4. Avisos

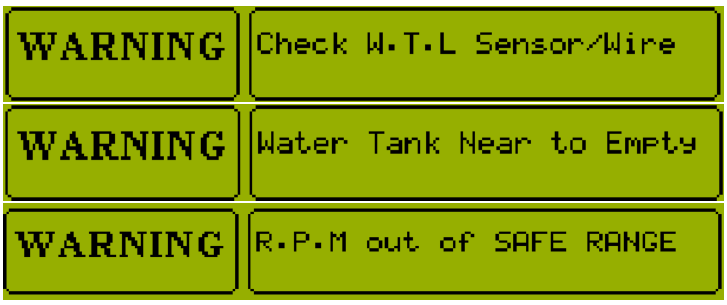

5. Rotação da bomba em rpm
6. Nome do fabricante.

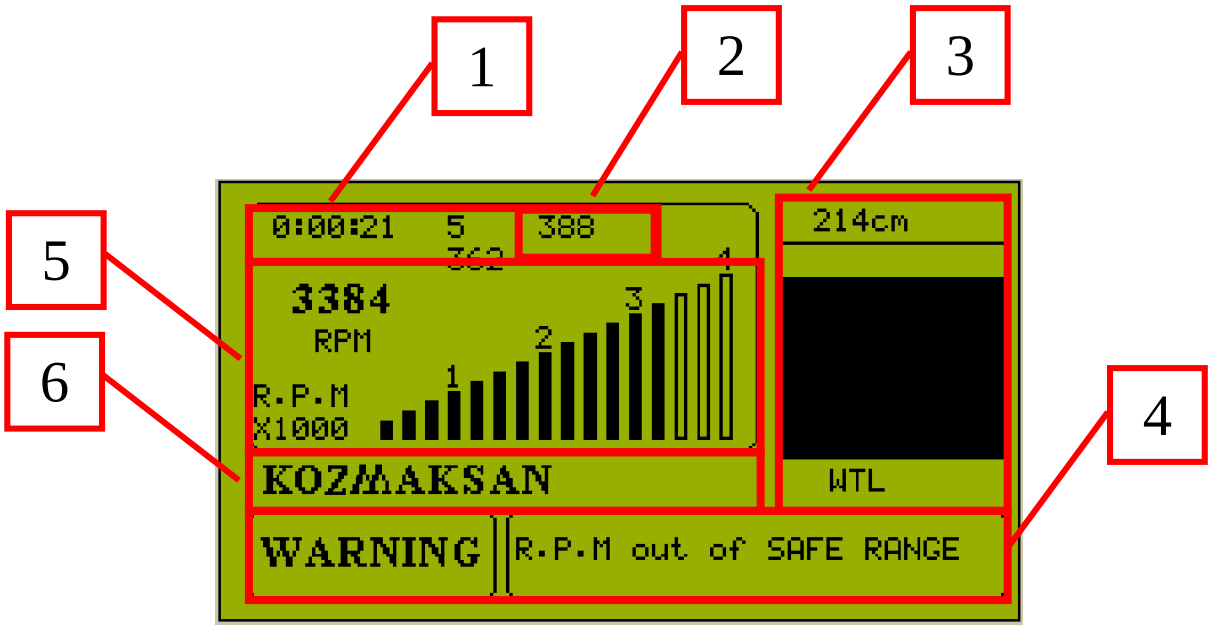

Observação: todos os interruptores, manômetros e o LCD possuem etiquetas para orientar o usuário no painel.